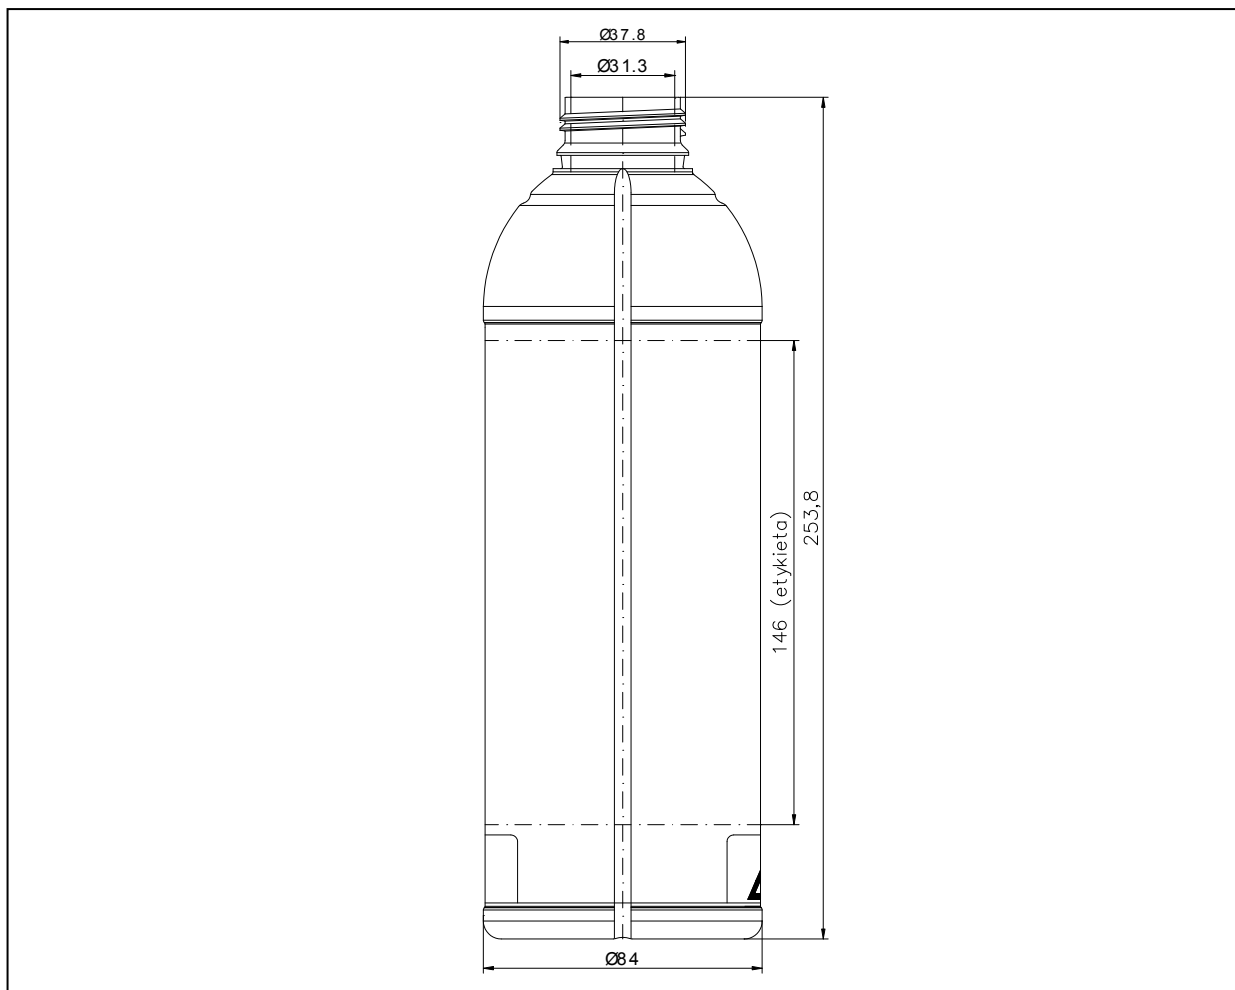


**SUWARY**® S.A.ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice  
Centrala (042) 215 59 81, Fax (042) 214 53 31  
Biuro Handlowe (042) 22 52 212 ,Tel./Fax (042) 215 25 59**PRODUKUJEMY ZGODNIE Z SYSTEMEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ISO 9001****Arkusz 1/2**

	<b>0</b>	<b>5</b>	biały, z paskiem, znak TW	<b>90g</b>
	<b>0</b>	<b>4</b>	biały, z paskiem	
	<b>0</b>	<b>3</b>	biały, znak TW	
	<b>0</b>	<b>2</b>	biały	
	<b>0</b>	<b>1</b>	bezbarwny, znak TW	
	<b>0</b>	<b>0</b>	bezbarwny	
Czwarta i piąta cyfra n-ru katalogowego	*	**	Wykonanie	Masa
	Kod			

Dane techniczno - eksploatacyjne

**pojemność 1dm<sup>3</sup>**Przykład zamówienia butelki o pojemności 1dm<sup>3</sup>, masie 90g, w kolorze bezbarwnym ze znakiem TW :**Butelka B-1W nr katalogowy 39501**Butelka przystosowana do nakrętki :  $\varnothing 38$  mm SK 38/25 BERICAP

Nazwa wyrobu	Typ	Materiał	Nr katalogowy				
<b>BUTELKA</b>	<b>B-1W</b>	<b>HDPE/PA</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>*</b>	<b>**</b>

\*, \*\* - oznaczenie koloru wg kodu załączonego do katalogu

Egzemplarz nie podlega aktualizacji

Data ostatniej zmiany	18.01.2005r.		Data emisji	22 czerwca 2005r.
-----------------------	--------------	--	-------------	-------------------