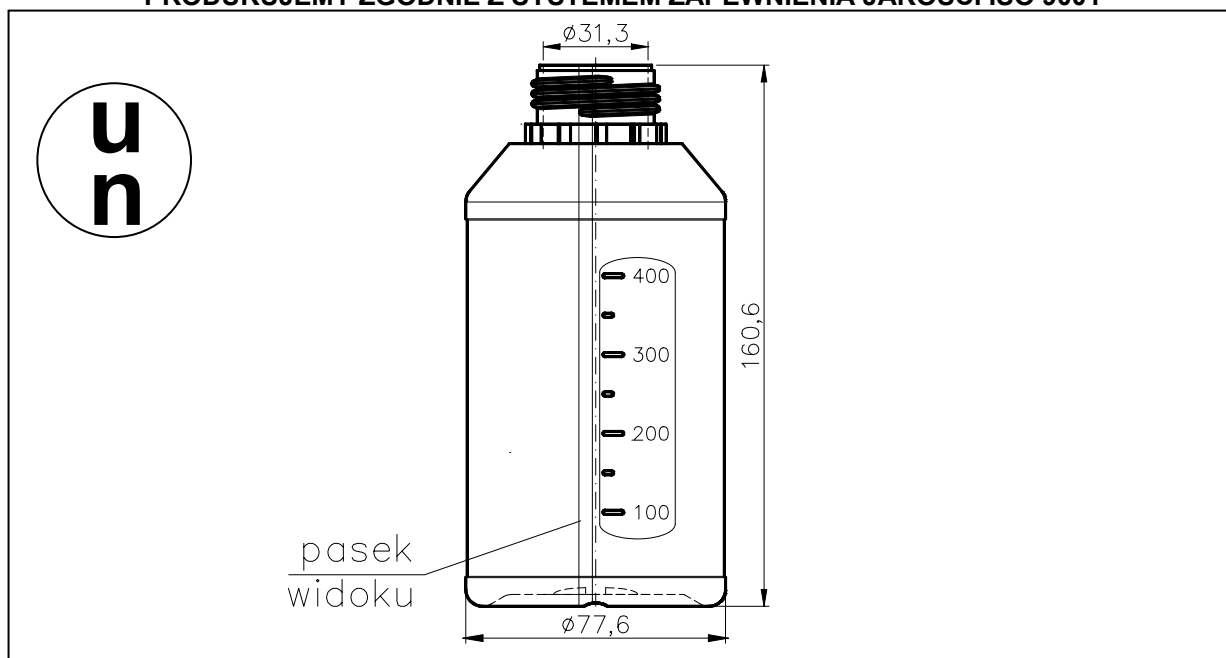


**SUWARY[®] S.A.**ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice
Centrala (042) 215 59 81, Fax (042) 214 53 31
Biuro Handlowe (042) 22 52 212, Tel./Fax (042) 215 25 59**PRODUKUJEMY ZGODNIE Z SYSTEMEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ISO 9001**

6	1	biała, znak TW			
6	0	biała			
5	1	czarna, znak TW			
5	0	czarna			
4	2	srebrny			
4	1	srebrny z paskiem, znak TW			
4	0	srebrny z paskiem			
3	1	czarny z paskiem, znak TW			
3	0	czarny z paskiem			
2	1	żółty z paskiem, znak TW			
2	0	żółty z paskiem			
1	1	biały z paskiem, znak TW			
1	0	biały z paskiem			
0	1	bezbarwny, znak TW		(²)	
0	0	bezbarwny		(²)	
Trzecia, czwarta i piąta cyfra numeru katalogowego	*	**	Wykonanie	Uwagi	Masa
	Kod				47g

Dane techniczno - eksploatacyjne **pojemność 0,5 dm³** **masa 47g****CERTYFIKAT dla oznaczenia znakiem: (u/n) 1H1 / Y1,2 / 150 /.../ PL / COBRO 321/ SUWARY**
(² - ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO OBROTU INSTYTUTU LEKÓW NR IL-3562 / MMPrzykład zamówienia butelki typ BO – 0,5 o pojemności 0,5 dm³ w kolorze białym z paskiem bezbarwnym**BUTELKA typ BO – 0,5 nr katalogowy 08410**

Butelka przystosowana do nakrętki z uszczelką nr katalogowy :

			7	1	*	**	***
			7	3	*	**	***
Nazwa wyrobu	Typ	Materiał	Nr katalogowy				
BUTELKA	BO – 0,5	HDPE	0	8	4	*	***

... - rok produkcji / dwie ostatnie cyfry /

* , ** , *** - oznaczenie wg kodu załączonego do katalogu

⁽²⁾ - dotyczy nakrętki w kolorze : bezbarwnym⁽³⁾ - nie dotyczy certyfikatu UN i IL

Egzemplarz nie podlega aktualizacji

Data ostatniej zmiany	02.04.2002r.		Data emisji	10 listopada 2004r.
-----------------------	--------------	--	-------------	---------------------